



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION 12-15V CC - 14V AU MINIMUM POUR RECHARGER LA BATTERIE
CONSUMMATION DE COURANT 25mA MAX A REPOS 1,7 Amax EN ALARME
BATTERIE PREVUE 6A 12V STANDARD BRANCHEMENT: FIL ROUGE + FIL NOIR -
MODELES: HITACHI HP6,5-12 SUNRISE LCR12V6,55 YUASA NP6-12 DRYFIT A300
AUTONOMIE AVEC BATTERIE 72h A REPOS 15 cycles EN ALARME
TEMPS D'ALARME MAX 178 sec. chaque cycle

BORNES D'ENTREE



BORNES DE SORTIE



longueur maximum 100m

COMMANDES TENSION DECLANCHEMENT 1V - TENSION DE REARMEMENT 1,5 V

FREQ. FOND. 1400/1600 HZ MODULATION 150Hz +50-10

IMPULSION DU FLASH 110 - 120 /min. lumière orange

DIMENSION ET POIDS 310x190x124mm 4,7kg SANS BATTERIE

COULEUR peinture epoxidique ivoire TEMP. D'APPLICATION & DEPOT -25+70°C


OPERATIONS DE BRANCHEMENT

PREMIERE OPERATION: BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE LA SIRENE

- 1 BRANCHER LES SIGNAUX UTILISES L-S-G (FERMER JP2 SI G N'EST PAS UTILISE)
- 2 BRANCHER +N ET L'ALIMENTATION CC - ATTENTION A LA POLARITE DU BRANCHEMENT
- 3 ESSAYER LES CONTACTS DE PROTECTION ET BRANCHER LEURS BORNES.
- 4 BRANCHER LA BATTERIE (POLARITE !) ET FERMER LE COUVERCLE DE LA BOITE.
Faire sortir les cables du flash par la fente prevue.
- 5 BRANCHER LE FLASH, QUI S'ALLUMERA. FERMEZ LA COUVERTURE D'ALUMINIUM.

DEUXIEME OPERATION: BRANCHEMENT A LA CENTRALE

- 1P FERMER LES FILS DES SIGNAUX L, S, G, +N, ET LA LIGNE 24H DEJA VERIFIEE.
- 2P BRANCHER L'ALIMENTATION: ATTENTION: NE PAS RESPECTER LA POLARITE PEUT PROVOQUER DES DEFAUTS SUR LA SIRENE OU SUR LA CENTRALE.
UN BREF SON D'ALARME VOUS DONNERA LA CONFIRMATION D'UN BRANCHEMENT CORRECT ET LE FLASH S'ETEIGNERA.
- 3P LA SIRENE EST ACTIVEE: ESSAYEZ TOUTES LES FONCTIONS PREVUES.
- 4P LA TRESSE DOIT ETRE RACCORDEE A LA MASSE.

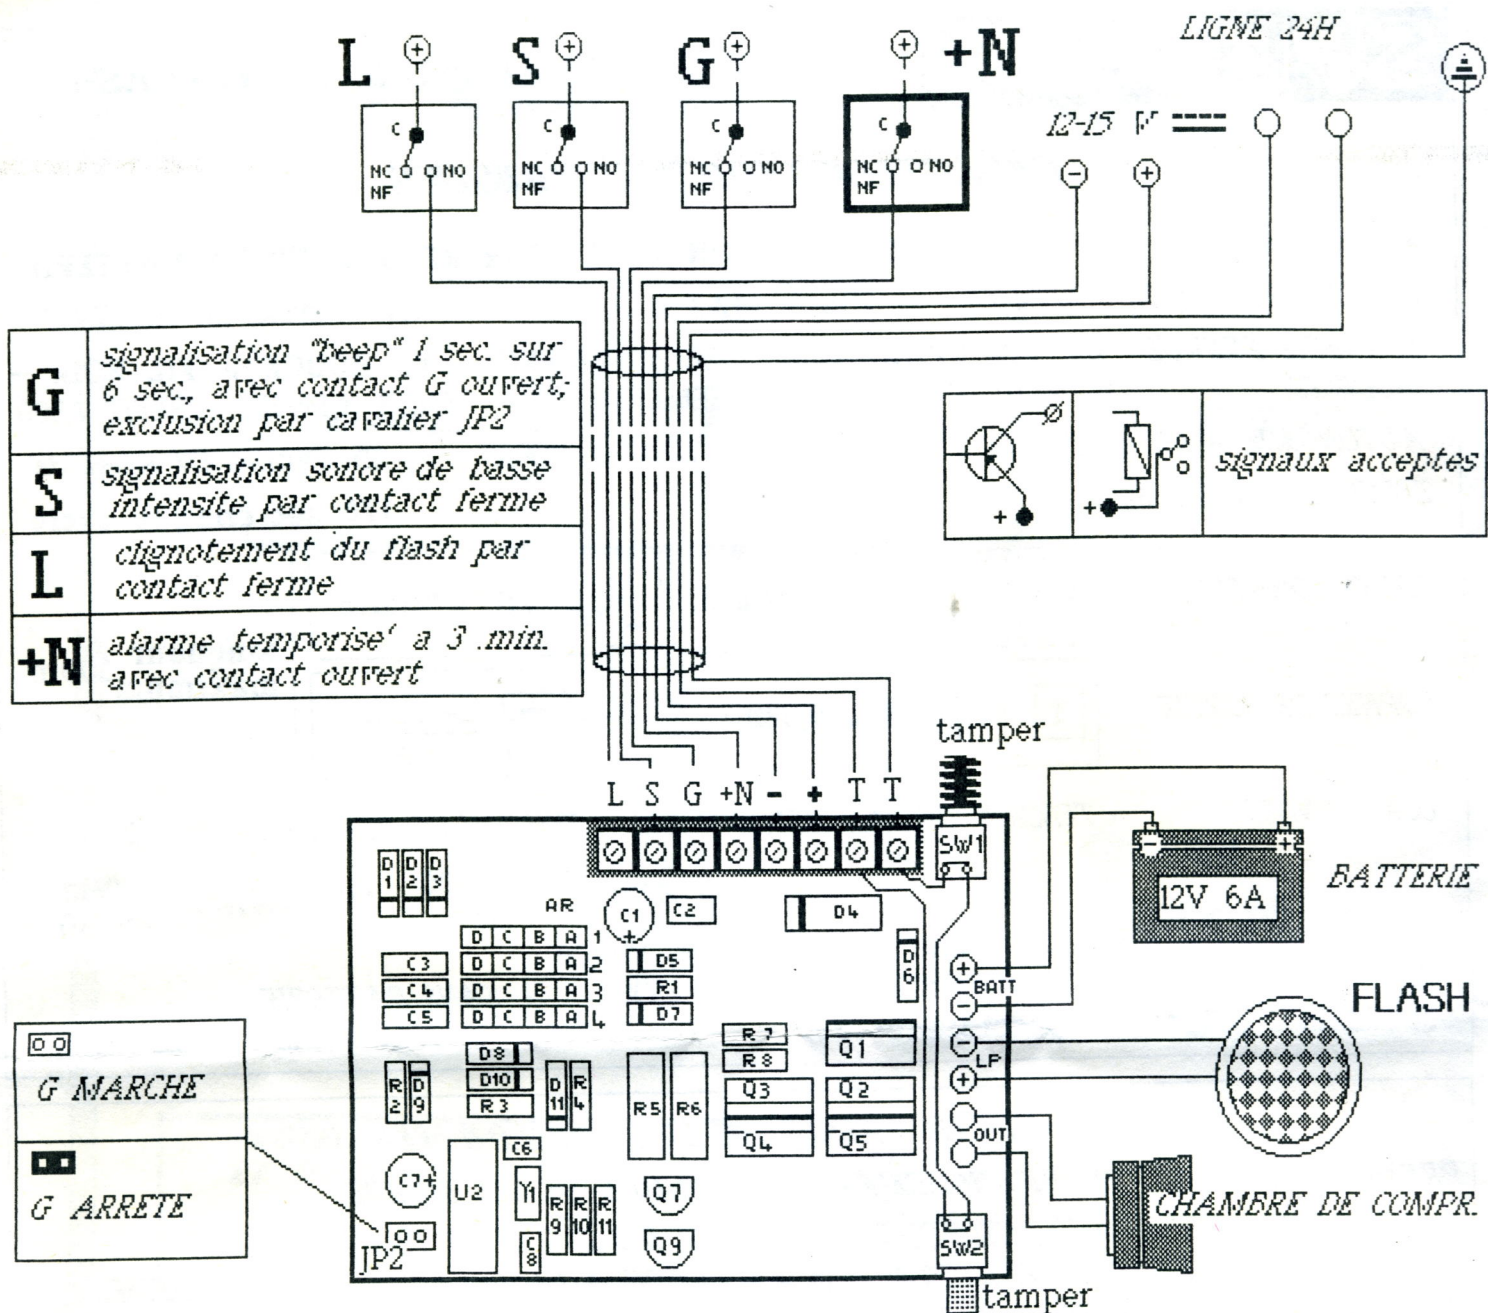

SPES 7L SILENTRON TURIN - ITALIE

unite de fabrication
N 85P2

alimentation
12 - 15 V

attestation a la marque
983483-01 / 983483-02

protection
IP 437

CONFORME A LA NORME NF C48-265/C48-266
SUIVANT LE TYPE 3 ET L'USAGE EXTERIEURE

U.T.E. - UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE

SERVICE DES MARQUES - NF A2P

CEDEX 64 - PARIS LA DEFENSE - FRANCE

tel. 33(1)46911241 - telecopie 47894587



ALARME VOL

SPNFL25A

MISE EN OEUVRE

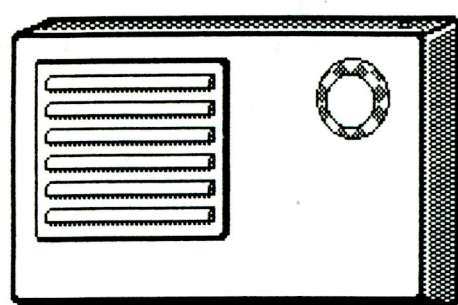


FIG. 1

FIG. 2

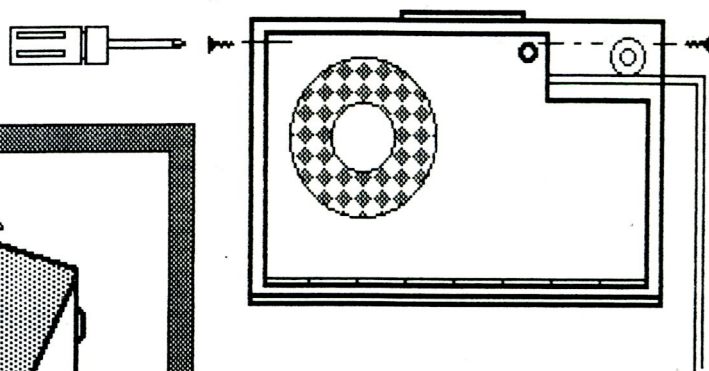
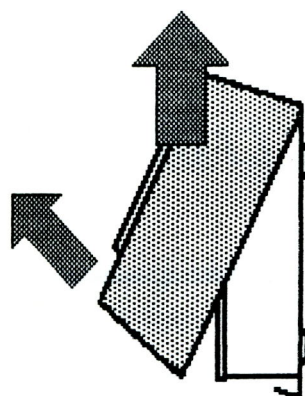


FIG. 3

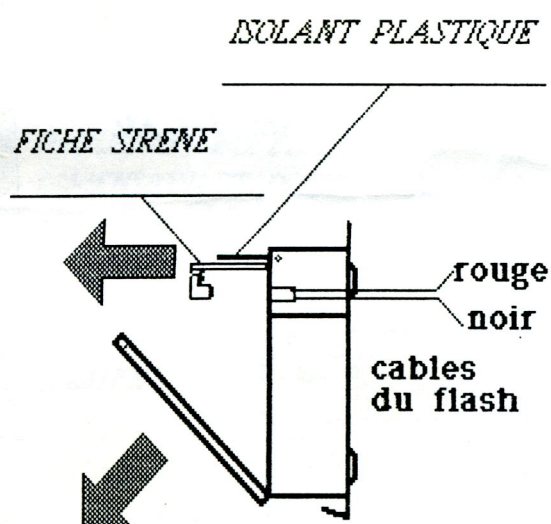


FIG. 4




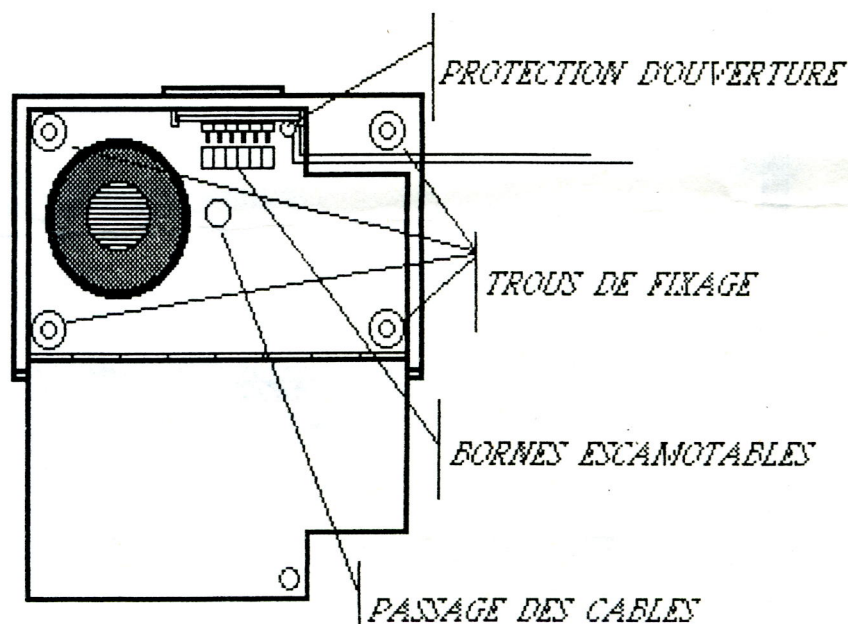


FIG. 5

FIXAGE AU MUR : UTILISER TAMPON FISHER METALLIQUES
OU PRODUITS SIMILAIRES

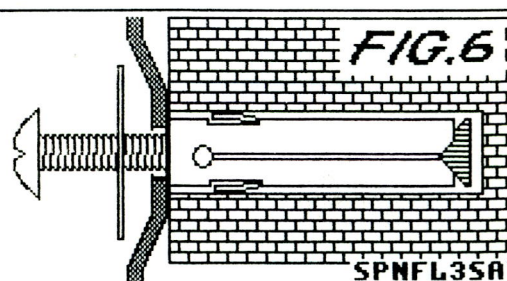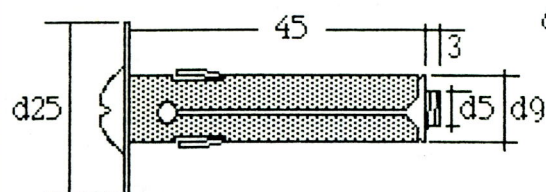



plan des trous 1:1

haut

